


Station 1+100 bis 2+033



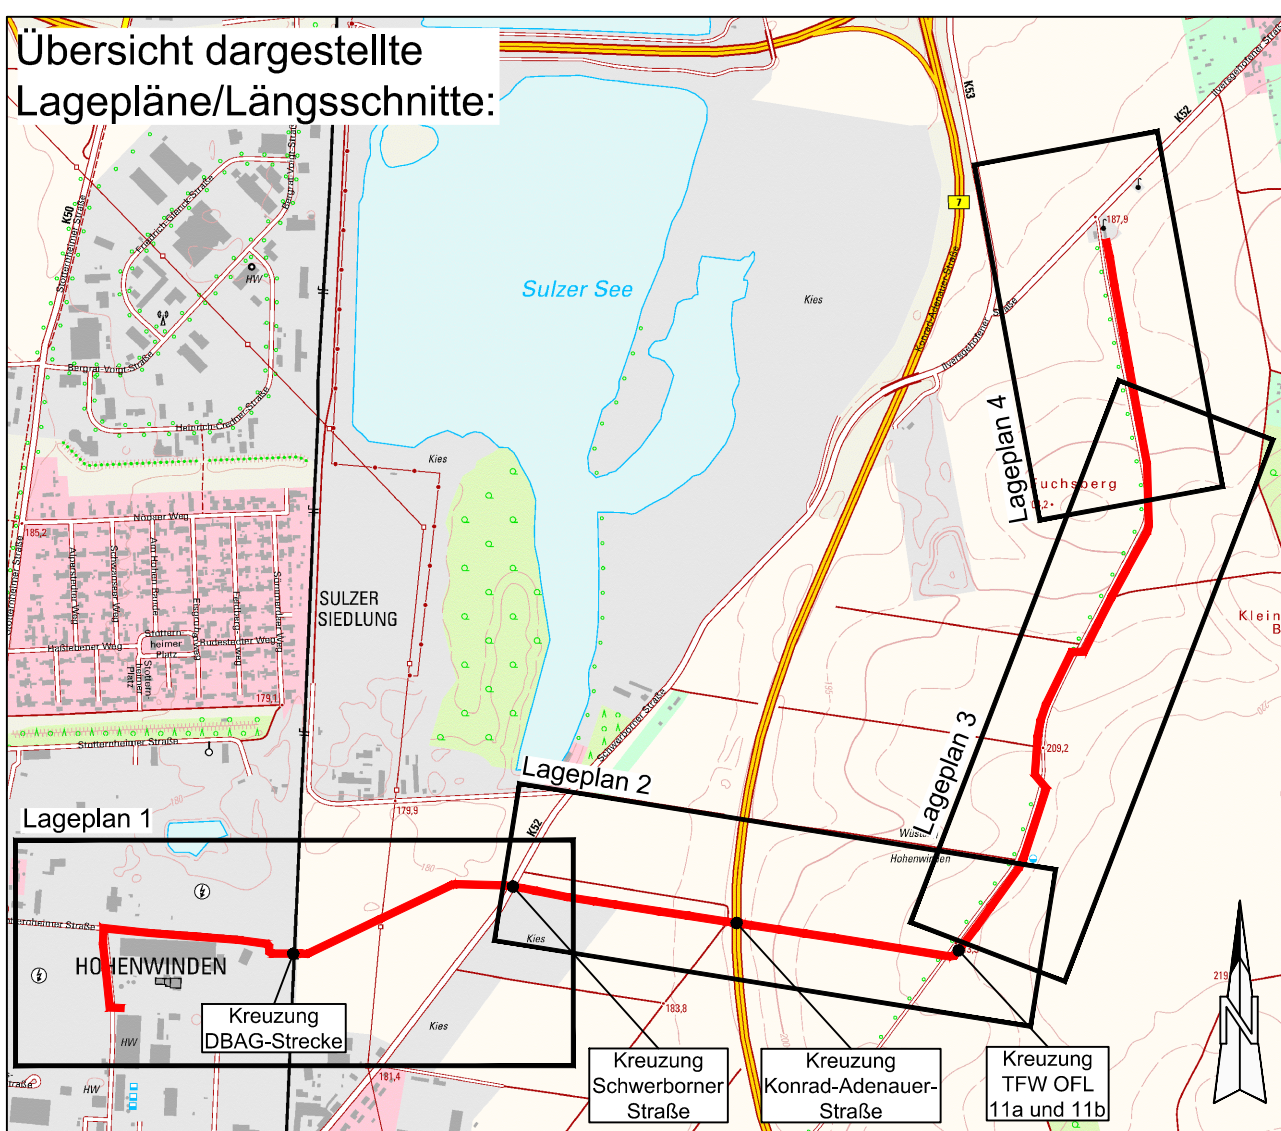


Legende Planung - Planfeststellung

- Vorzugstrasse: Gashochdruckleitung DN300 DP84 für H2- Planung SWB
- Mitverlegung von FM-Kabel AZ2Yf (L) 50x2x0,6 und - Planung SWB
- Leerrohr LWH Typ PE-HD 50x4,6 - Planung SWB
- Arbeitsraum/bauzeiteilicher Flächenbedarf
- Auslesungsbereich nach Planfeststellungsverfahren
Kiesandregelbau, Johannehof

Leitungangaben



























RS: 284	Leitungspunkt Nr.
GS: 140,80	Geländehöhe
RS: 178,80	Rohrsohle
TL: 2,00 m	Leitungstiefe

 Baugrube Microtunnelbau
 Montagegrube Rohrleitungsbau
 Baugrund Aufschlüsselstellen

Legende Planung - Sonstige

— Schmutzwasserkanal Planung EEB (nicht Bestandteil Planfeststellung)

- - - Regenwasserkanal Planung EEB (nicht Bestandteil Planfeststellung)

Legende Bestand	
	Hochdruckgestaltung GDMcom
	Steuerkabel - GDMcom
	Freumündung aus Bestandsunterlagen GDMcom
	Hochdruckgestaltung
	Hochdruckgestaltung - außer Betrieb
	Steuerkabel - Gas
	Gestaltung TEN
	Elk-Kabel - Freileitung TEN
	Elk - Informationskabel
	Elk - Informationskabel - außer Betrieb
	Elk - Niederspannungskabel
	Elk - Niederspannungskabel - außer Betrieb
	Elk - Mittelspannungskabel
	Elk - Mittelspannungskabel - außer Betrieb
	Elk - Hochspannungskabel
	Elk - Hochspannungskabel - außer Betrieb
	Trinkwasserleitung
	Trinkwasserleitung - außer Betrieb
	Steuerkabel - Trinkwasserleitung - außer Betrieb
	Fernwasserleitung
	Fernwasserleitung Entleerung
	Fernwasserleitung Fernwirkkabel
	Fernwasserleitung NS-Kabel
	Fernwasserleitung KKS-Kabel
	Fernwärmeleitung
	Fernwärmeleitung - außer Betrieb
	Netkom-Erdkabel
	Netkom-Erdkabel
	Elk-Kabel 20 KV - Erdkabel - Windpark
	Fernmeldekabel - Erdkabel - Windpark
	Telekom - Erdkabel
	Telekom - Kabelkanal
	Telekom - Freileitung

Planfeststellungsverfahren

Entwurfsplanung

Stand: April 2024

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Auftraggeber:

SWE Netz GmbH
Magdeburger Allee 34 - 99086 Erfurt - Tel.: 0361/564-0

SWE Erfurt Netz

Planer:
Planungsbüro Poch + Zänker GmbH
Nonnenrain 3 - 99096 Erfurt - Tel.: 0361/3 40 58 10

Projekt: 200261-842_H2-Anschlussleitung GuD_Erfurt-Hohenwinden		Unterlage: 3 - EP Blatt Nr.: 5.1-2 Reg.Nr.: 842/22	
		Datum	Zeichen
Bezeichnung: Lageplan 2 Station 1+100 bis 2+033		bearbeitet gezeichnet geprüft	O4/24 Bu O4/24 Zn O4/24 Blau

		Modultafel:	1 : 1.000
Aufgestellt:	Genehmigung/Planfeststellung:		
Höhenbezug :	NNN		
Logebezugs :	ETRS89UTM32		
<p>Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, Übersetzung oder Weiterverbreitung ist nur mit Genehmigung des Büro für Hoch- und Zonen GmbH zugelassen. Jegliche Verstöße werden in Schadensersatz</p>			

[illegible]