


# Koordinierter Leitungsplan

Kreuzung DBAG-Strecke

Station 0+600

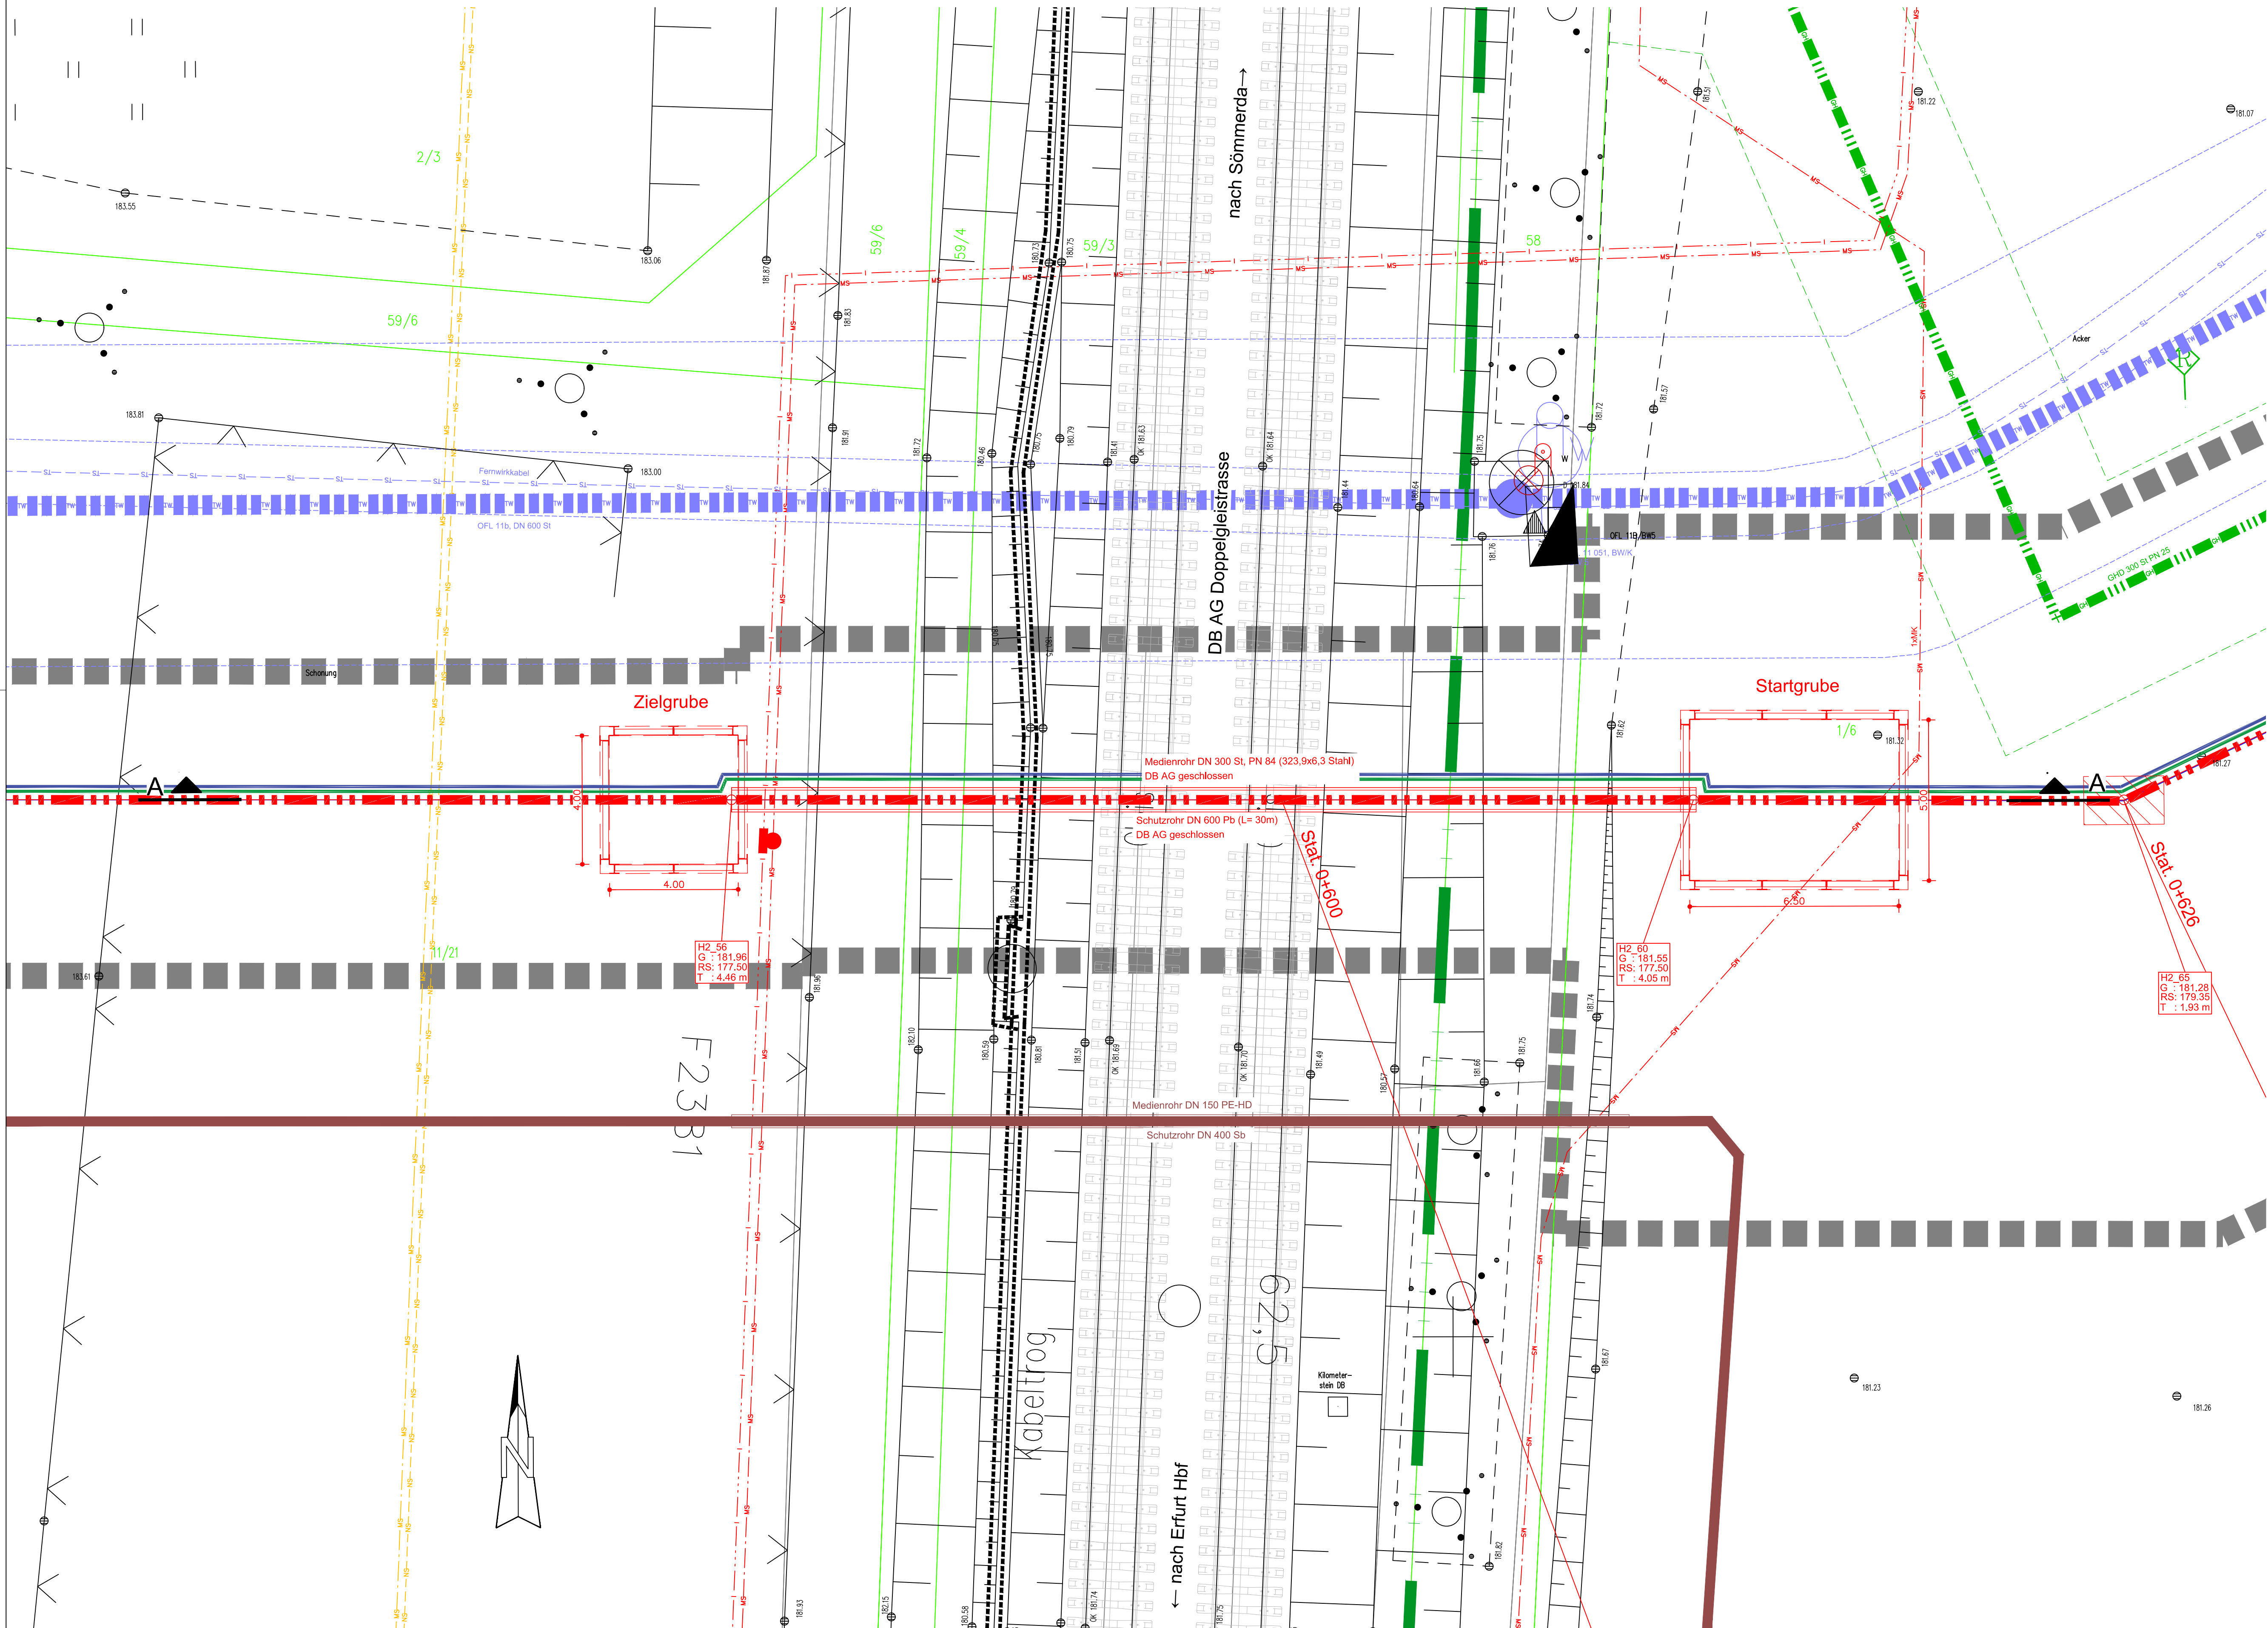

## Legende Planung - Planfeststellung

- Vorzugsstrasse, Gashochdruckleitung DN300 DP84 für H2 - Planung SWE Netz GmbH
- Mitverlegung von FM-Kabel A2YF (L) 50x2x0,6 und - Planung SWE Digital GmbH
- Leerrohr LWL Typ PE-HD 50x4,6 - Planung SWE Digital GmbH

- Arbeitsraum/bauzeitlicher Flächenbedarf
- Auslesungsbereich nach Planfeststellungsverfahren
- Kiessandtagebau Johanneshof

## Leitungsangaben

RS: 204  
G: 190,80  
RS: 179,90  
T: 2,00 m

Leitungspunkt Nr.  
Geländehöhe  
Rohrschne  
Leitungstiefe

- Baugrube Microtunnelbau
- Montagegrube Rohrleitungsbau
- Baugrund Aufschlusstellen

## Legende Planung - Sonstige

- Schmutzwasserkanal Planung EEB (nicht Bestandteil Planfeststellung)
- Regenwasserkanal Planung EEB (nicht Bestandteil Planfeststellung)

## Legende Bestand

- Hochdruckgasleitung GDMcom
- Steuerkabel - GDMcom
- Fremdleitung aus Bestandsunterlagen GDMcom
- Hochdruckgasleitung
- Hochdruckgasleitung - außer Betrieb
- Steuerkabel - Gas
- Gasleitung TEN
- Elk-Kabel - Freileitung TEN
- Elt - Informationskabel
- Elt - Informationskabel - außer Betrieb
- Elt - Niederspannungskabel
- Elt - Niederspannungskabel - außer Betrieb
- Elt - Mittelspannungskabel
- Elt - Mittelspannungskabel - außer Betrieb
- Elt - Hochspannungskabel
- Elt - Hochspannungskabel - außer Betrieb
- Trinkwasserleitung
- Trinkwasserleitung - außer Betrieb
- Steuerkabel - Trinkwasserleitung - außer Betrieb
- Fernwasserleitung
- Fernwasserleitung Entleerung
- Fernwasserleitung Fernwirkkabel
- Fernwasserleitung NS-Kabel
- Fernwasserleitung KKS-Kabel
- Fernwärmeleitung
- Fernwärmeleitung - außer Betrieb
- Netkom - Erdkabel
- Netkom - Erdkabel
- Elt-Kabel 20 KV - Erdkabel - Windpark
- Fernmeldkabel - Erdkabel - Windpark
- Telekom - Erdkabel
- Telekom - Kabelkanal
- Telekom - Freileitung

Hinweis: Legende Vermessung siehe Blatt-Nr. 3,5

Vermessung: Ingenieurvermessung GEOMET GmbH  
Julius - König - Straße 4, 99085 Erfurt  
Tel.: (0361) 56 68 29 1

Aufnahme:  
Oktober 2020/Juni 2022  
Höhenbezug: NNN  
Lagebezug: ETRS89 UTM32  
Auftrags-Nr.:  
24713

Die Darstellung der Katastergrenzen ist nur informativ und nicht rechtsverbindlich.  
Grundlage für das Kataster ist die Digitalisierung der Katasterkarte.

Alle Maße und Höhenangaben sind in der Örtlichkeit vor Erstellung des Bauwerkes zu  
überprüfen; ggf. notwendige Korrekturen sind mit der Oberbauleitung / Örtliche  
Bauüberwachung abzustimmen.

Der eingetragene Leitungsbestand wurde nachrichtlich aus den Bestandsunterlagen der  
Versorger übernommen. Angaben zur Tiefenlage der vorh. Versorgungsleitungen liegen nicht  
vor. Als Orientierung zur Überdeckung kann angesetzt werden:

- TW: 1,10 - 1,20 m
- Gas: 0,90 - 1,10 m
- Kabelversorger: 0,40 - 0,80 m

Feststellung der Bestandslage durch Suchschachtung erforderlich.  
Hinweis: - Einholung aktueller Schachtscheine durch AN zwingend erforderlich  
- Bestandsangabe zur Information

## Planfeststellungsverfahren

Entwurfsplanung

Stand: April 2024

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Auftraggeber:

SWE Netz GmbH  
Magdeburger Allee 34 - 99086 Erfurt - Tel.: 0361/564-0



Planer:

Planungsbüro Poch + Zänker GmbH  
Nonnenrain 3 - 99096 Erfurt - Tel.: 0361/ 3 40 58 10



Projekt:  
200261-842\_H2-Anschlussleitung  
GuD\_Erfurt-Hohenwinden

Unterlage: 3 - EP  
Blatt Nr.: 5.2-1  
Reg.Nr.: 842/22

Bezeichnung:  
Koordinierter Leitungsplan  
Kreuzung DBAG-Strecke  
Station 0+600

bearbeitet 04/24 Bu  
gezeichnet 04/24 Zn/Mi  
geprüft 04/24 Blau  
Maßstab: 1:100

Aufgestellt:

Genehmigt/Planfeststellung:

Höhenbezug : NNN  
Lagebezug : ETRS89UTM32

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Die Ver-  
vielfältigung, Übertragung oder Weiterverarbeitung ist nur  
mit Genehmigung des Büros Poch+Zänker GmbH zuge-  
lassen. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.